ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 47/2023

Dot. podłączenia : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/1

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : ……

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej w kuchni przeznacza się kanał kominowy oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny: Waryńskiego 12/1

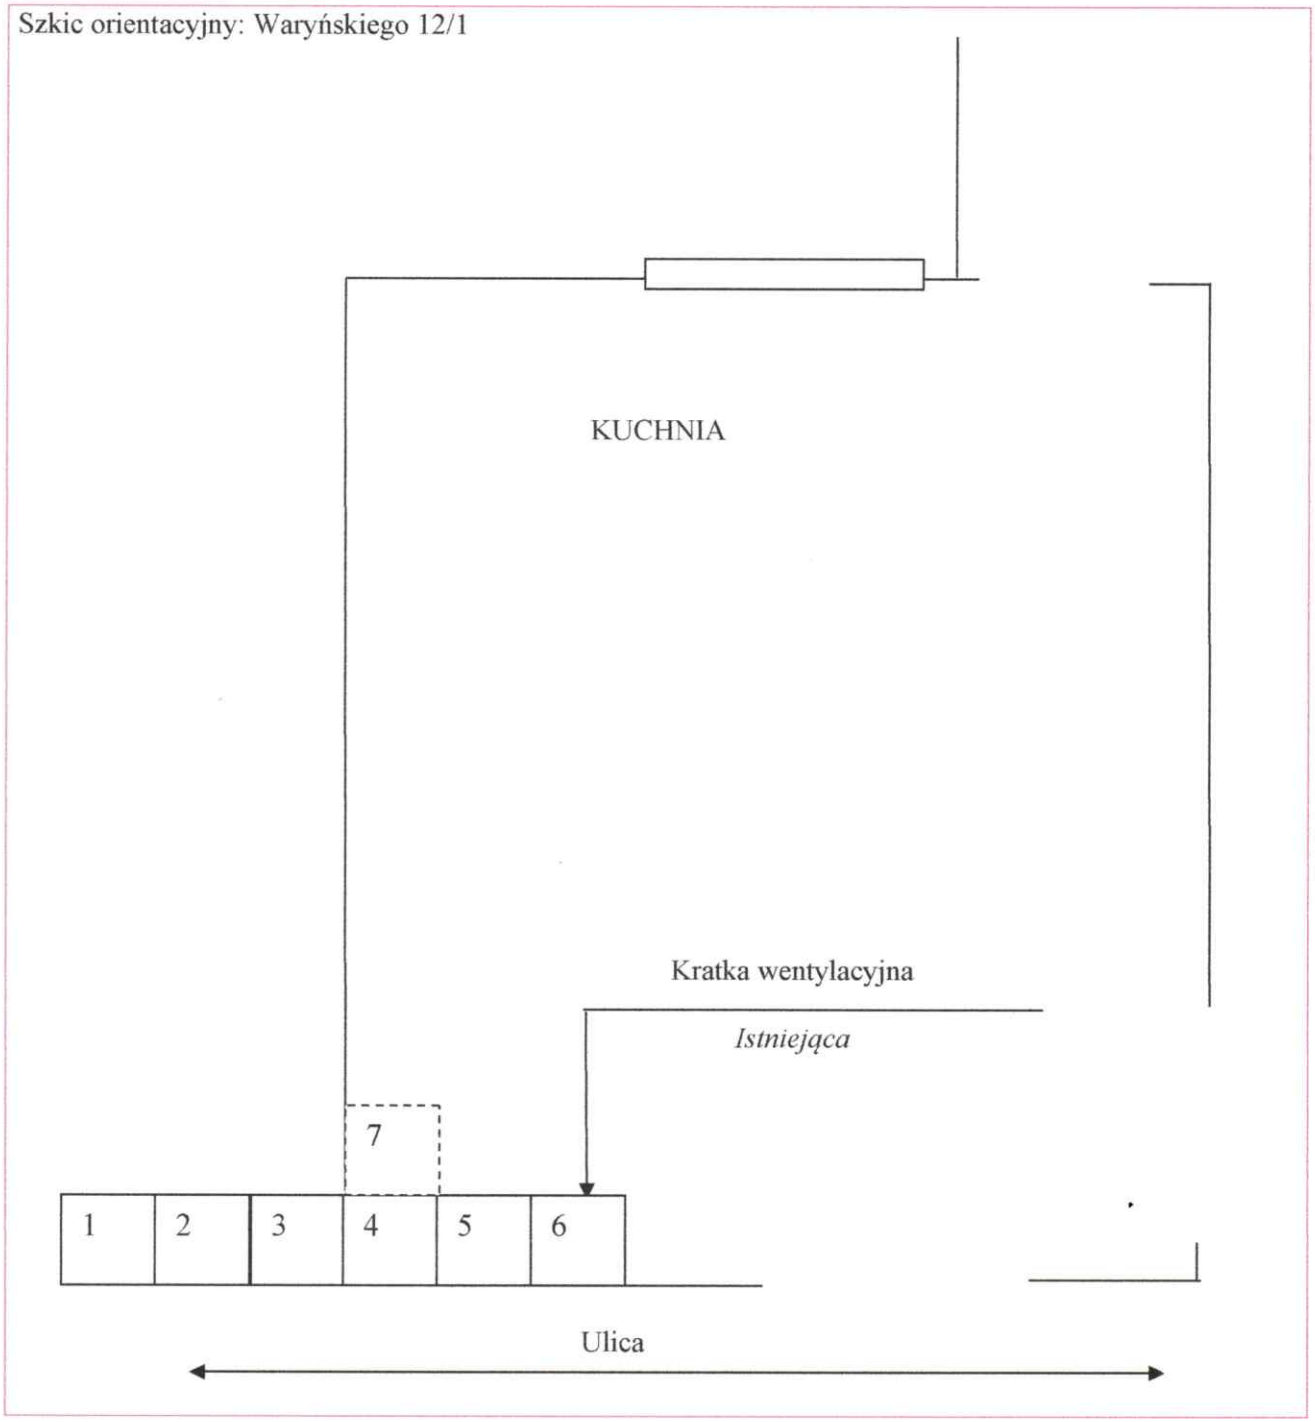

Mistrz Kominiarski
Paweł Sturmach
ul. Wojska 3, 86-540 Stare Kurowo

.....

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : …….. ……

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 50/2023

Dot. podłączenia : Kotła C.O. gazowego oraz wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/2

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : ……

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kanał kominowy nr 3 odprowadzający spaliny z kotła C.O. gazowego jest zabezpieczony wkładem kominowym KO .**
4. **W ścianie zewnętrznej budynku należy wykonać nawiew stały o powierzchni 200 cm^2 .**

Do odprowadzania spalin z kotła C.O. gazowego w kuchni przeznacza się kanał kominowy oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny: Waryńskiego 12/2

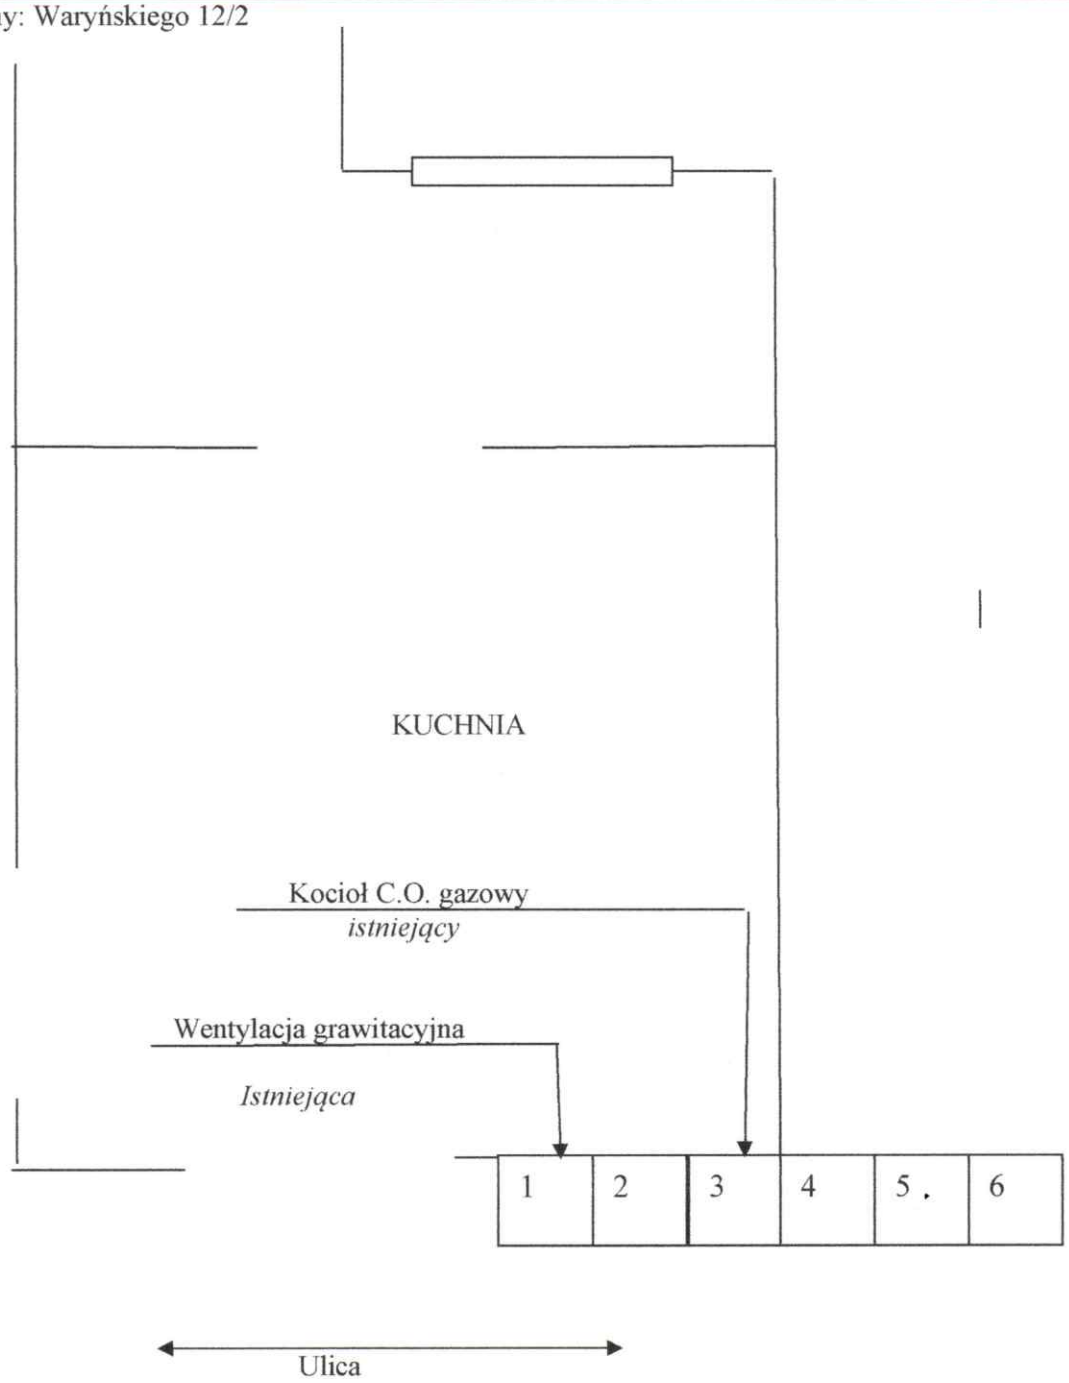

Mistrz Kominiarski
Paweł Starmach
ul. Wojska 3, 86-540 Stara Kurowo

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : …….. ……

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 51/2023

Dot. podłączenia : Gazowego podgrzewacza wody oraz wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/3

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : ……

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Gazowy podgrzewacz wody nalży umiejscowić w miejscu aby rura łącząca urządzenie z kanałem kominowym nie przekraczała 200cm.**
4. **Do wentylowania pomieszczania kuchni należy dobudować komin w termoizolacji wykonany z materiałów niepalnych o średnicy wewnętrznego płaszcza Ø160 wyprowadzony po ścianie zewnętrznej budynku ponad okap dachu.**
5. **Do pomieszczania kuchni nalży wykonać nawiew stały przez ścianę zewnętrzną budynku o powierzchni 200 cm^2.**

Do odprowadzania spalin z gazowego podgrzewacza wody w kuchni przeznacza się kanał kominowy oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny: Waryńskiego 12/3

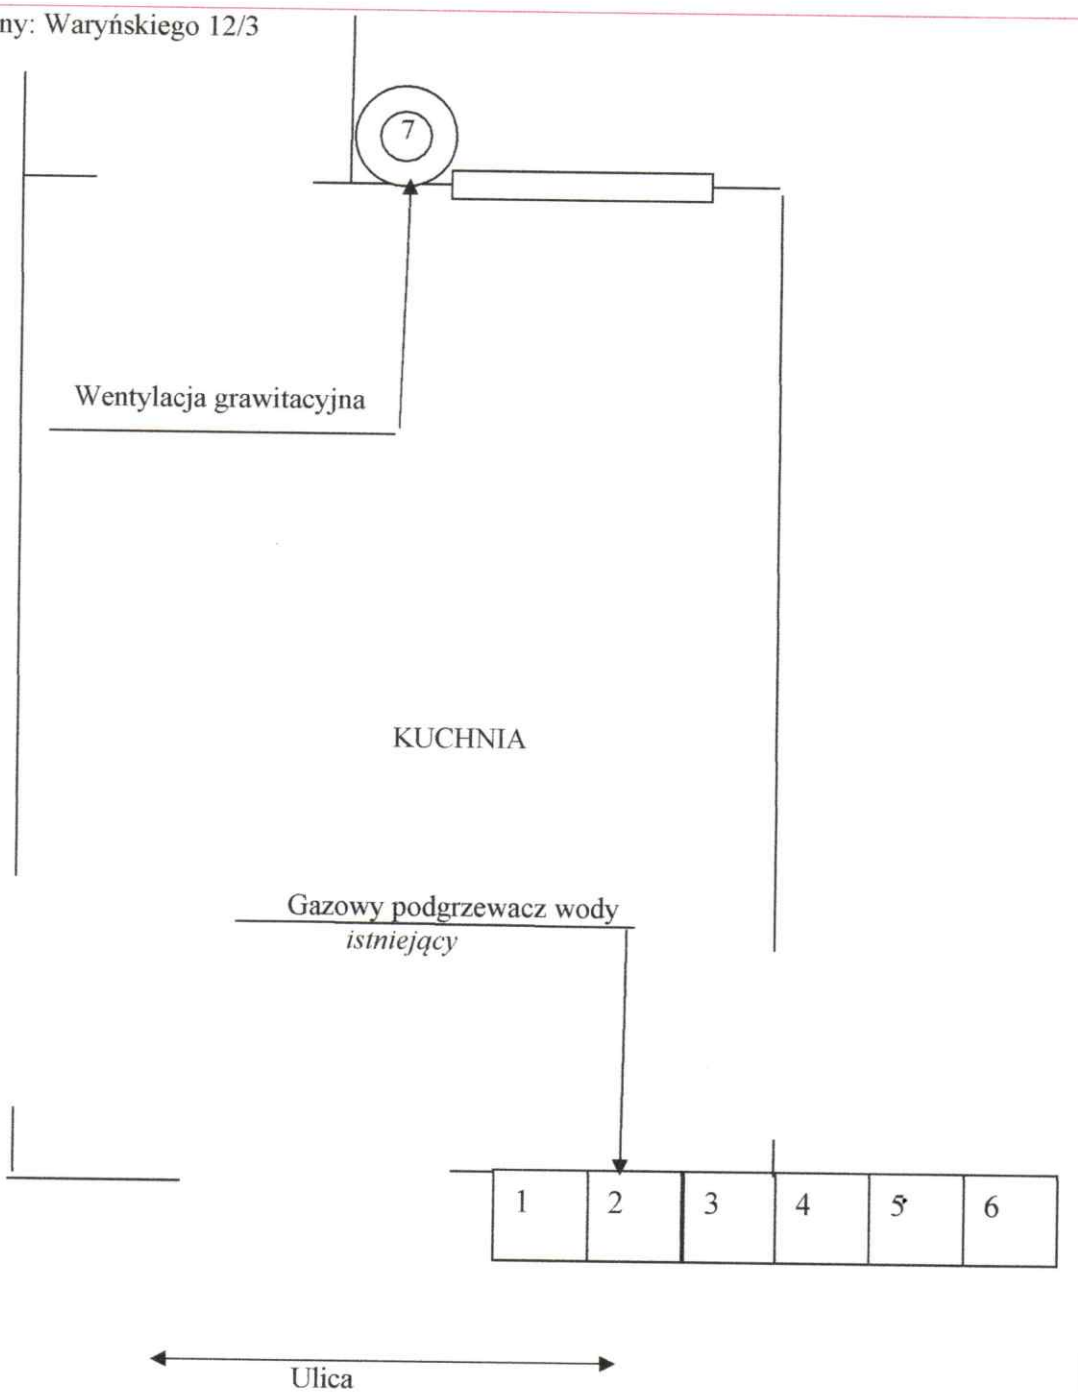

Mistrz Kominiarski
Paweł Starmach
ul.Wiejska 3, 86-340 Stare Kurowo

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……..

……

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 48/2023

Dot. podłączenia : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/5

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : ……

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kratkę wentylacyjną w kuchni należy przełączyć do kanału kominowego nr 5 aktualnie zainstalowana w kanale kominowym nr 6 .**

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej w kuchni przeznacza się kanał kominowy oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny: Waryńskiego 12/5

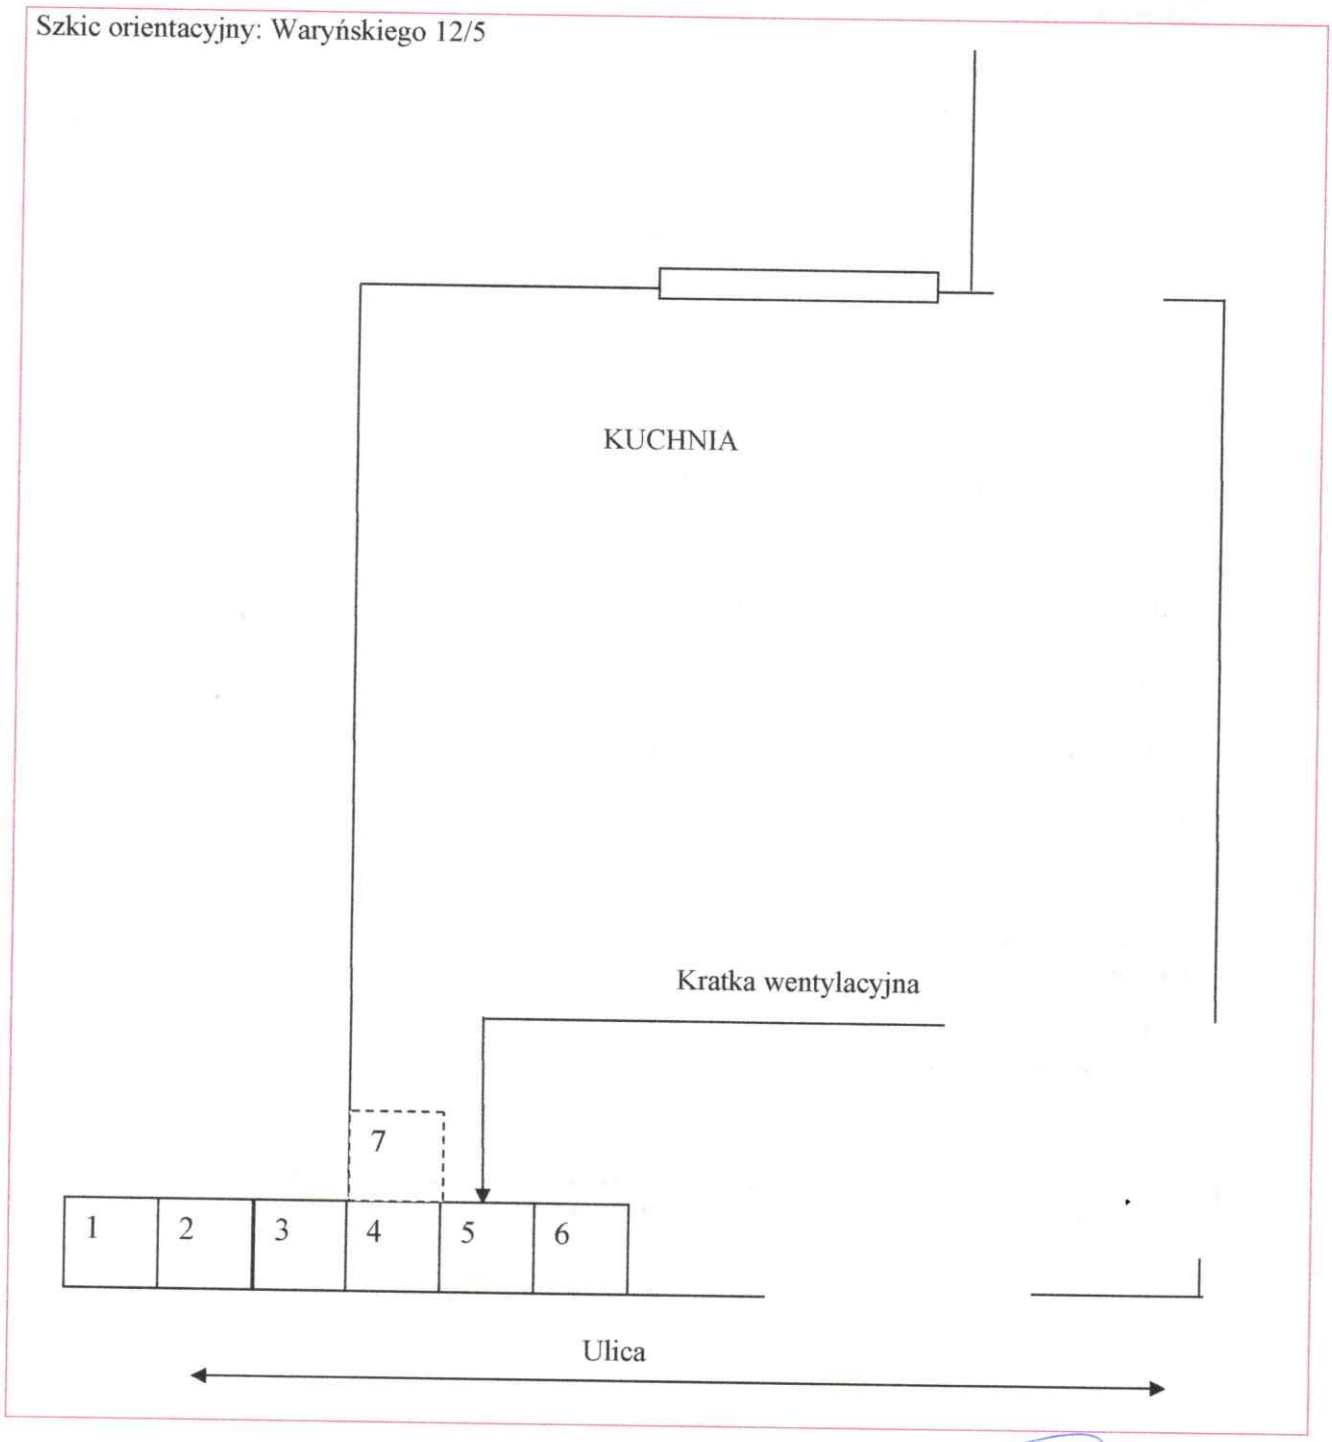

Mistrz Kominiarski
Paweł Kamiach
ul. Wiejska 3, 56-540 Stare Kurowo

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……..

……

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 52/2023

Dot. podłączenia : Kotła C.O. gazowego oraz wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/6

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : .....

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kanał kominowy odprowadzający spaliny z kotła C.O. został zabezpieczony wkładem kominowym KO**
4. **Do wentylowania pomieszczania kuchni należy dobudować komin w termoizolacji wykonany z materiałów niepalnych o średnicy wewnętrznego płaszcza Ø160 wyprowadzony po ścianie zewnętrznej budynku ponad okap dachu lub bezpośrednio przez dach.**
5. **Do pomieszczania kuchni nalży wykonać nawiew stały przez ścianę zewnętrzną budynku o powierzchni 200 cm^2.**

Do odprowadzania spalin z kotła C.O gazowego w kuchni przeznacza się kanał kominowy oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny: Waryńskiego 12/6

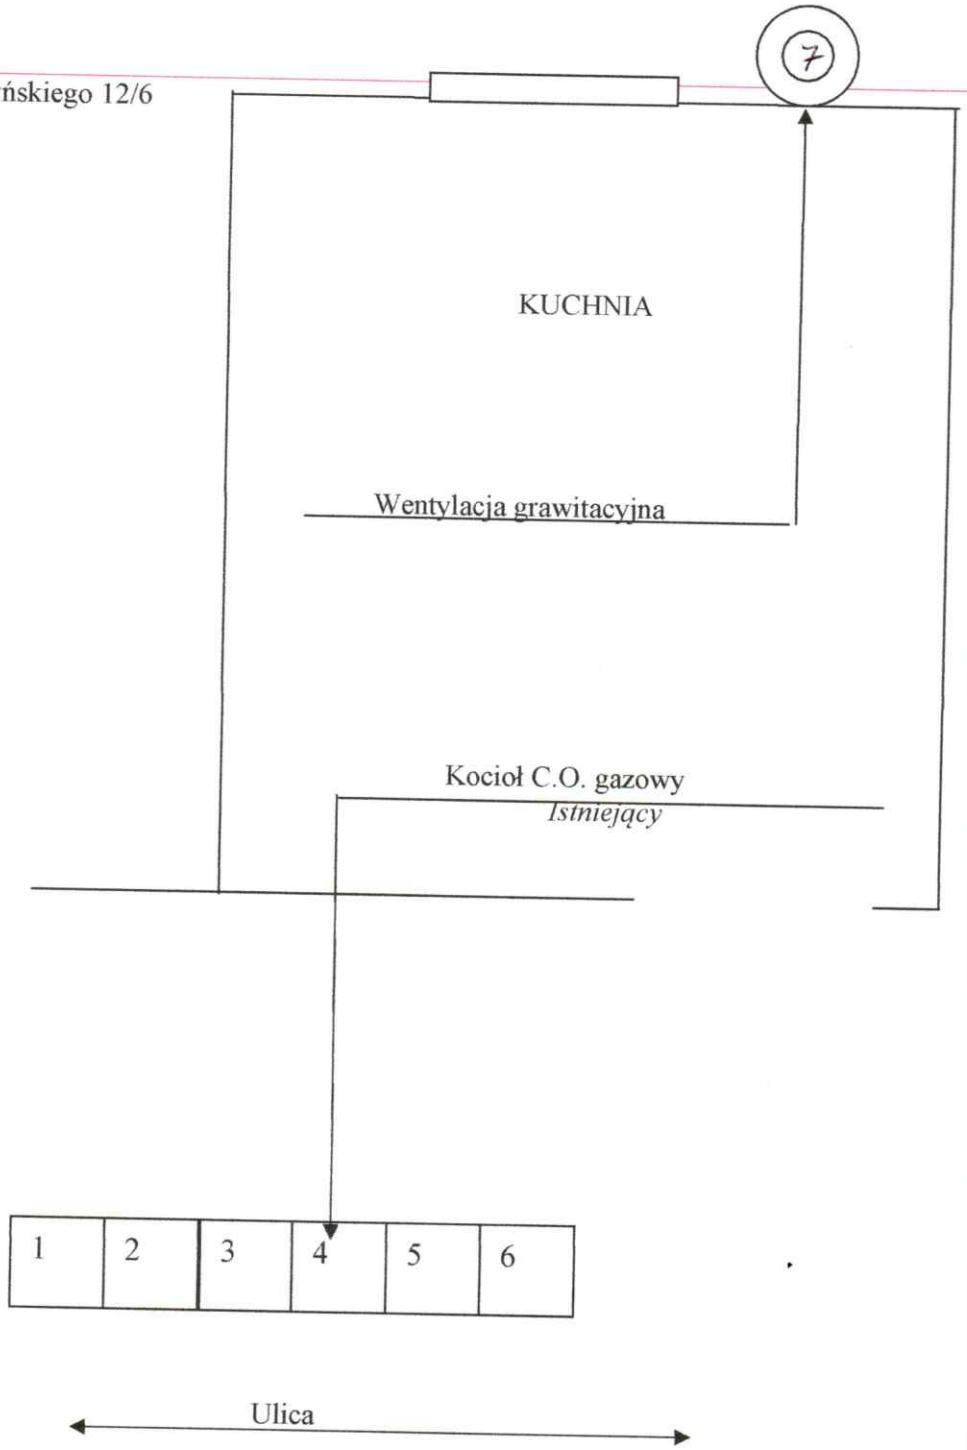

Mistrz Kominiarski
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3, 66-540 Gorzyca Kurowo

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……

……

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 24 maja 2023

Zezwolenie - Opinia
Nr 49/2023

Na zainstalowanie : Kotła C.O. gazowego –kondensacyjnego oraz kratki wentylacyjnej –grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 12/7

Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa nr 2268

Użytkownik : ……

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .

Do odprowadzania spalin z kotła C.O. gazowego- kondensacyjnego przeznacza się kanał kominowy , oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 12/7 kuchnia

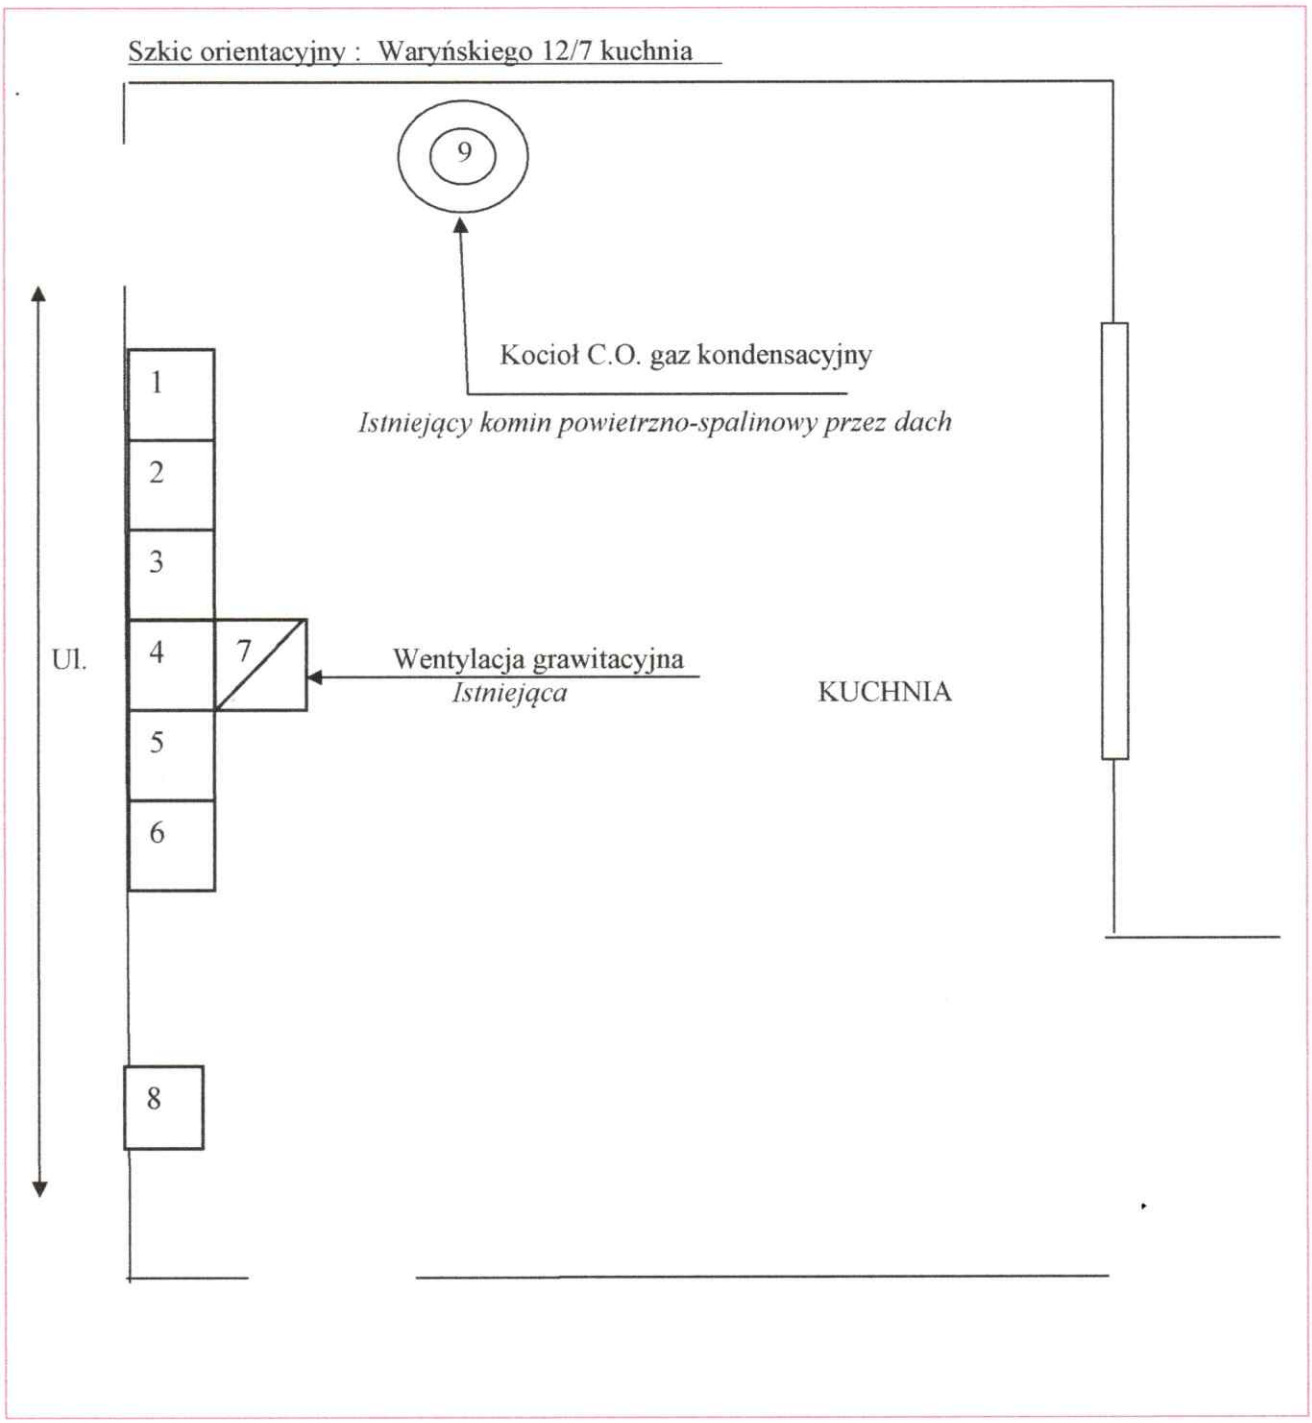

Mistrz Kominiarski
Paweł Starmach
ul. Wojska 3, 66-540 Stare Kurowo

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……. ……