POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dział Obsługi Klienta
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 22 444 33 33
e-mail: gorzow@psgaz.pl

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 2268UL.WARYŃSKIEGO 12 W GORZOWIE WLKP.
ul. Ludwika Waryńskiego 12
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nasz znak: W900/0000048930/00001/2023/00000

Gorzów Wielkopolski, 21.04.2023

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m^3/h/ gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m^3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.04.2023 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Ludwika Waryńskiego 12
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
   Przygotowanie posiłków
   Przygotowanie CWU
   Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	10	4	40
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	3	72
Kocioł gazowy do przygotow. ciepłej wody	17	1	17
		Łączna moc [kW]	**129**

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
   5.1. Moc przyłączeniowa 12 [m^3/h];
   5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 6000 [m^3/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
   6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
   6.2. Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Ludwika Waryńskiego 12.

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
   7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
   7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
   8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Ludwika Waryńskiego 12
   8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji.
   8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
      8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
      8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 3 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
   8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
   8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączu na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
   12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
   12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
   12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
   16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
   16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
   16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
   16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.04.2023 r. informujemy, iż wyrażamy zgodę na modernizację instalacji gazowej w budynku nr 12 (dz. nr 39) przy ul. Ludwika Waryńskiego w m. Gorzów Wielkopolski polegającej na wymianie instalacji gazowej od kurka głównego (zaprojektować zasuwę doziemną DN 50 zlokalizowaną na przyłączu 1,5m przed budynkiem, która będzie stanowiła kurek główny dla instalacji). Po stronie inwestora leży zakup armatury, montaż wykona PSG Sp. z o. o.
Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.

L. p.	Numer PoD	Kod kreskowy
1.		

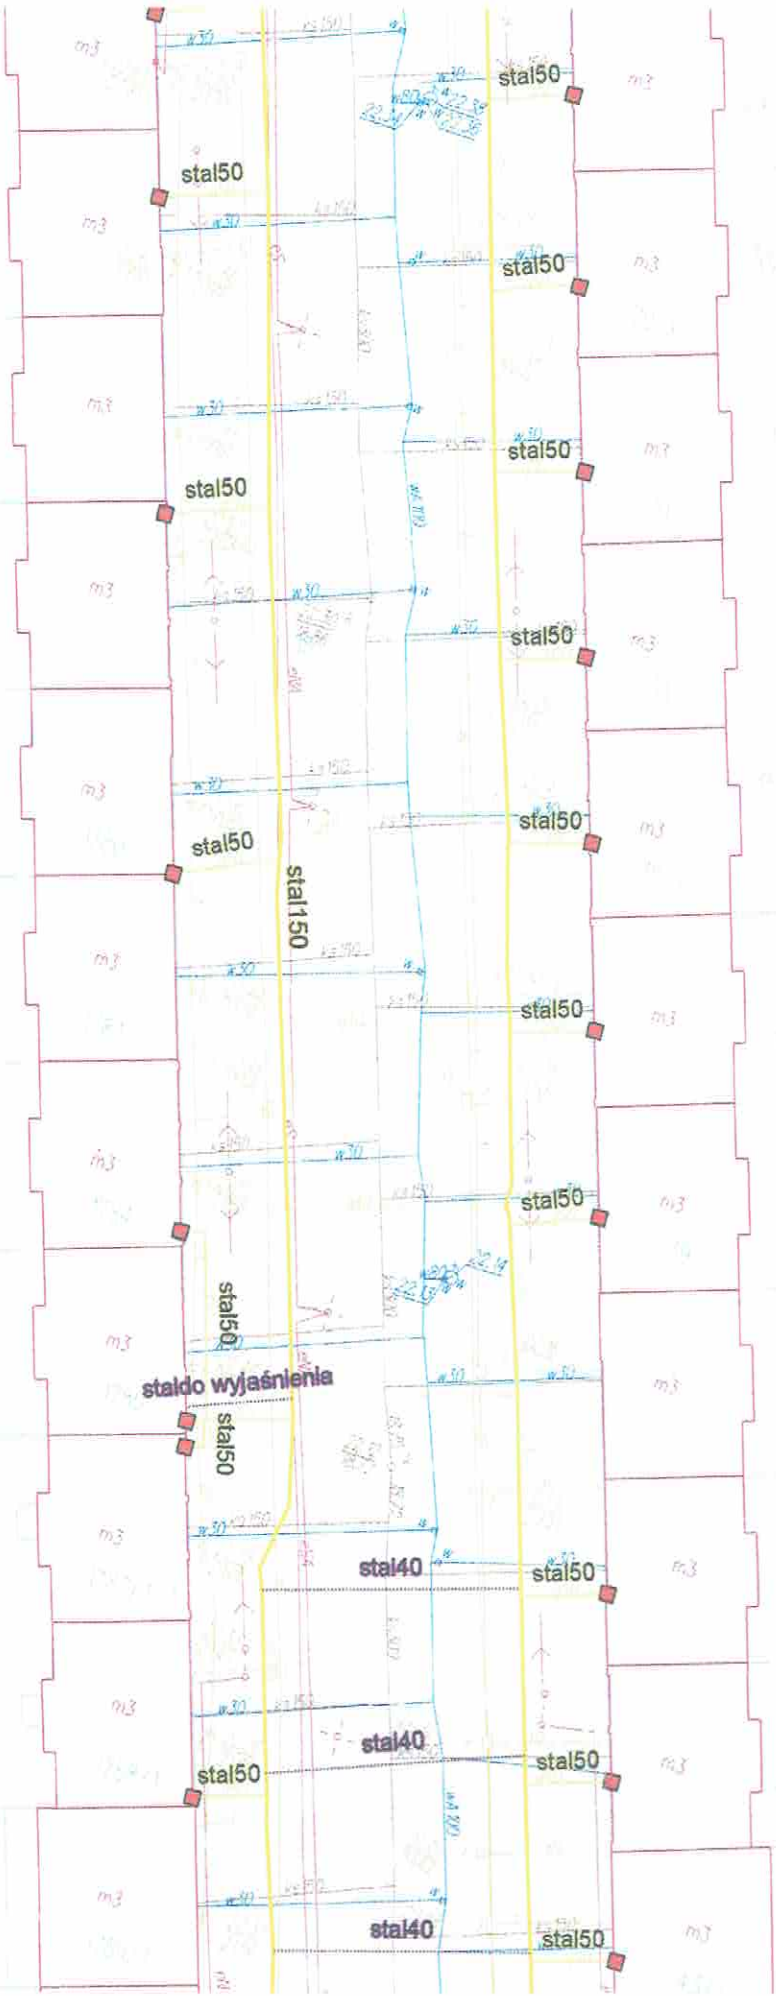
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal150
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal50
stal40
stal50
stal40
stal50
stal50
stal40
stal50